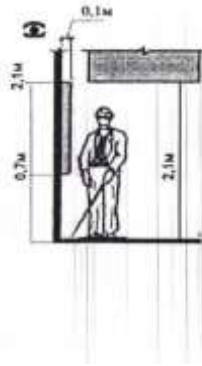

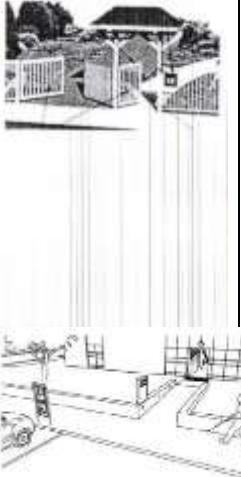




## Анкета проведення аудиту доступності до об'єкту

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2-40:2018 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
<b>I Прилегла територія. Вимоги до земельних ділянок</b>								
<b>1.</b>	Тротуари та пішохідні доріжки мають рівне покриття, без бар'єрів і перешкод, вибоїн, без застосування насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями. (Покриття повинно бути рівним, а товщина швів між елементами покриття – <b>не більше 0, 015 м</b> ) <i>Примітки:</i> _____			так				
<b>2.</b>	Переїзди з тротуарів через проїзну частину плавні, без бордюрів, з ухілами не більше 1:12 Наземні переходи здійснені із улаштуванням пандусів на межі тротуару або пішохідної доріжки з пішохідним переходом або виконання пішохідного переходу в одному рівні із тротуаром або проїзною частиною. Регульовані пішохідні переходи облаштовані звуковими сигналами переходу проїзної частини (п.6.4.6 ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів») <i>Примітки:</i> _____			так				


<p><b>3. Відсутність перешкод на шляхах руху по прилеглій території:</b></p> <p>3.1. Відстань до горизонтальних конструкцій або гілок рослин, <b>над</b> шляхами руху становить <b>мін 2,1м.</b></p> <p>3.2. Відстань <b>від</b> поверхні доріжки до <b>виступаючих над нею конструкцій, або гілок рослин,</b> становить не більше <b>мак 0,7 м.</b></p> <p>3.3. <b>Конструкції, або гілки рослин,</b> не виступають на шляхи руху більше ніж на <b>мак 0, 1 м.</b></p> <p><i>Примітки:</i> _____</p>			<p>Так</p>	<p>Так</p>	<p>так</p>		
---	---	--	------------	------------	------------	--	--

	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2-40:2018 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
				Так	Ні			
4.	<p><b>Якщо будівля знаходиться на окремій, відгородженій території.</b> Чи відповідає вхід наступним вимогам:</p> <p><b>4.1.</b> Відсутні непрозорі хвіртки (двері) на навісних завісах двобічної дії, хвіртки (двері) з обертовими полотнищами, а також турнікети завширшки менше, ніж 0,9 м</p> <p><b>4.2.</b> Відсутні сходи чи пороги</p> <p><b>4.3.</b> Відсутні перешкоди у вигляді колон, інформаційних стояків, дорожніх огорож, урни, тумби тощо</p> <p><i>Примітки:</i> _____ _____</p>			так				
				так				
				так				
	<p><b>Зона паркування.</b></p> <p><b>5.1.</b> Біля будівлі в наявності виділені місця для паркування автомобілів (не менше 10%, але не менше 1</p>				ні			




5.

місця)  
**5.3.** Місця для паркування автотранспорту осіб з інвалідністю позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою, піктограмами міжнародного символу доступності.  
Стоянка розміщена поблизу входу до будівель і споруд, але не далі як за 50,0 м

*Примітки:* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

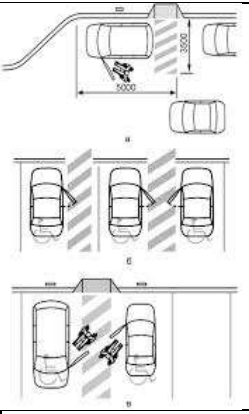



		ні		
		ні		


Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2-40:2018 дотримано?		доступно	Частково доступно	недоступно
			Так	Ні			
<b>Будівля і приміщення.</b>							
<b>6. Вхід до будівлі</b>							
<b>Сходи зовнішні.</b>  <b>6.1</b> Наявне маркування ребер верхньої та нижньої сходинки для осіб з порушенням зору.  <b>6.2.</b> Ширина маршів зовнішніх сходів не менше 1,35 м, ширина сходинки не менше 0,4 м, висота підйомів сходинки не більше 0,12 м  <i>Примітки:</i> _____			так				
				ні			
<b>Поручні при зовнішніх сходах</b>  <b>6.3.</b> Поручні мають продовження по горизонталі як вгору, так і вниз на 30 см  <b>6.4.</b> Поручні розташовані з обох боків  <b>6.5.</b> Якщо ширина сходів перевищує 2,5 м, наявні розділові перила  <i>Примітки:</i> _____				ні			
				ні			
				ні			



Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2-40:2018 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
			Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно

<p><b>7.</b> <b>Пандус:</b> Якщо при вході є сходи, то сходи повинні дублюватися пандусами ухил 1:12</p> <p><b>7.1.</b> Наявний пандус (ширина пандуса в провітрі з однобічним рухом 1, 2 м, двобічним рухом 1, 8 м)</p> <p><b>7.2.</b> Максимальна висота одного підйому пандуса не більше 0, 8 м</p> <p><i>Примітки:</i> _____          _____          _____</p>			Так				
				Не відпо відає			

<p><b>Поручні при зовнішніх сходах</b></p> <p><b>7.3.</b> На пандусі наявні перила.</p> <p><b>7.4.</b> Перила встановлено з обох боків пандусу</p> <p><b>7.5.</b> Поруччя перил встановлено в двох рівнях на висоті 70 см і 90 см.</p> <p><b>7.6.</b> Перила мають подовження по горизонталі як вгорі, так і внизу на 30 см.</p> <p><i>Примітки:</i> _____          _____</p>			немає			
			ні			
			ні			


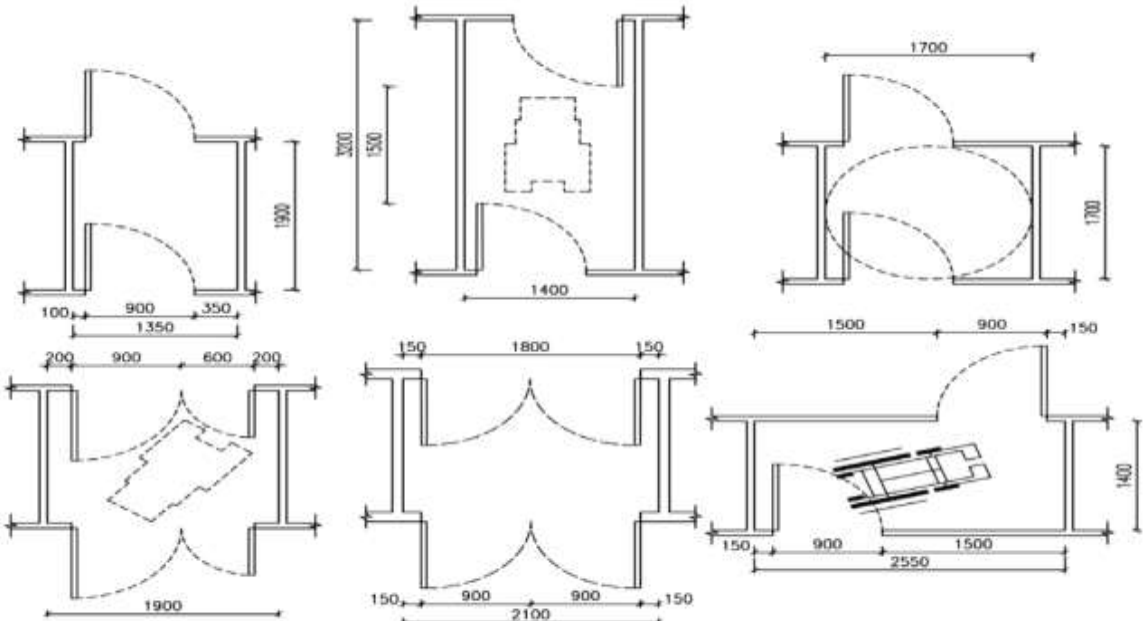


	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2-40:2018 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно








8	Вхідна група,							
	Тамбур	Рисунок 7 – Розміри вхідних тамбурів						

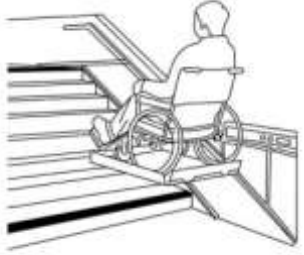




<p><b>Двері:</b></p> <p><b>8.1.</b> Якщо вхідні двері одинарні, ширина дверного полотна становить міні 90 см.</p> <p><b>8.2.</b> Якщо вхідні двері є двостулчасті, ширина робочої частини дверей становить міні 90 см.</p> <p><i>Примітки:</i> _____</p> <p>_____</p>				Ні			
			Так				



<p><b>8.3.Пороги в дверях не превышают 2,0см. (накраще, коли пороги відсутні)</b></p> <p><i>Примітки:</i> _____ _____</p>			так				
<p><b>8.4. Різноманітні предмети (наприклад щітка для витирання ніг, фіксатор дверей тощо) не повинні бути перпоною для прохожих, особливо для МГН. Це важливо у випадку евакуації при надзвичайних ситуаціях.</b></p> <p>Дренажні і водозбірні ґрати, встановлювані в підлозі тамбурів або вхідних площадок, повинні встановлюватися у рівень з поверхнею покриття підлоги.</p> <p><i>Примітки:</i> _____ _____</p>			так				
<p><b>8.5. Нанесення контрастного маркування на прозорій частині дверей</b></p>				ні			




Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2-40:2018 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
			Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p>Рисунок 4 – Приклад обладнання сходів підйомником різного переміщення</p>							
<p><b>9. Вестибюль</b></p> <p>9.1. Наявність у вестибюлі певної кількості сходинок</p> <p>Примітки: _____</p> <p>_____</p>				Ні			

<p><b>9.2. Контрастне маркування ребер сходинок</b>  <i>Примітка:</i> _____  _____</p>				ні			
<p><b>9.3. Перила на сходах</b>  <i>Примітки:</i> _____  _____</p>			так				
<p><b>9.4. Перила на сходах з обох боків</b>  <i>Примітки:</i> _____  _____</p>			немає	ні			
<p><b>9.5. Сходи дубльовані пандусом</b>  <i>Примітки:</i> _____  _____</p>			Немає	ні			
<p><b>9.6. Пандус обладнаний перилами</b>  <i>Примітки:</i> _____  _____</p>			Не обладна ний	ні			
<p><b>10 Відсутність перешкод на шляхах руху всередині будівлі від тамбуру до приміщень</b></p>							

<p><b>10.1.</b> Відстань до <b>горизонтальних</b> конструкцій, або інших перешкод, над шляхами руху становить <b>мін 2,1м.</b>  <i>Примітки:</i> _____          _____</p>			так				
<p><b>10.2</b> Відстань <b>від підлоги до виступаючих над нею</b> конструкцій, інших перешкод, становить не більше <b>мак 0,7 м.</b>  <i>Примітки:</i> _____          _____</p>				ні			
<p><b>10.3.</b> Конструкції, або інші перешкоди, не виступають <b>на шляху руху</b> більше ніж на <b>мак 0, 1 м.</b>  <i>Примітки:</i> _____          _____</p>			так				
<p><b>10.4.</b> Шляхи руху в коридорах, приміщеннях, галереях тощо вільні, ширина складає не менше <b>мін 1,8 м</b>  <i>Примітки:</i> _____          _____</p>			так				
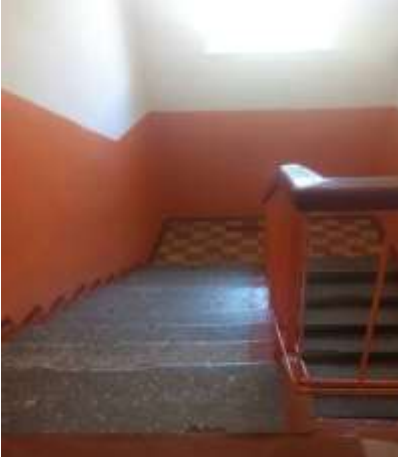
<p><b>10.5. Ділянки під маршем відкритих сходів</b> чи інших нависаючих елементів усередині будинку мають розмір у просвіті заввишки менше ніж 1.9 м</p> <p><i>Примітки:</i></p> <hr/> <hr/>			<p>так</p>				

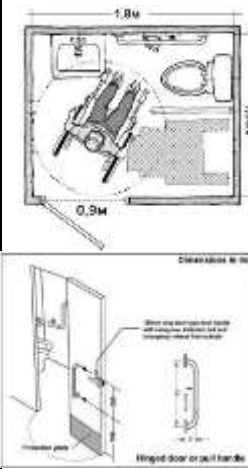	Вимоги нормативного документа	Рисунок відповідно до ДБН	Фотофіксація	Вимоги ДБН В.2.2-40:2018 дотримано?		Ступінь впливу на доступність об'єкта		
				Так	Ні	доступно	Частково доступно	недоступно
10	<b>Санітарно-гігієнічні приміщення</b>							
	<p><b>Наявність доступного для МГН туалету:</b></p> <p><b>10.6.</b> Наявна універсальна кабіна.</p> <p><i>Пояснення:</i> Універсальна кабіна туалету загального користування повинна мати розміри в плані не менше, м: ширина – 1,65м, глибина – 1,8 м. Поруч з унітазом передбачити простір для розміщення крісла колісного, гачки для одягу та іншого приладдя. Слід передбачити встановлення поручнів, штанг, поворотних або відкидних сидінь.</p> <p><i>Примітки:</i> _____ _____</p>				Ні			

